


Asbestinventaris WES Hoofdgebouw (burelen)

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33
BE-8310 Assebroek-Brugge

T +32 50 36 71 36
F +32 50 36 31 86
info@wes.be
www.wes.be



**Klare Kijk
door Onderzoek
en Advies**

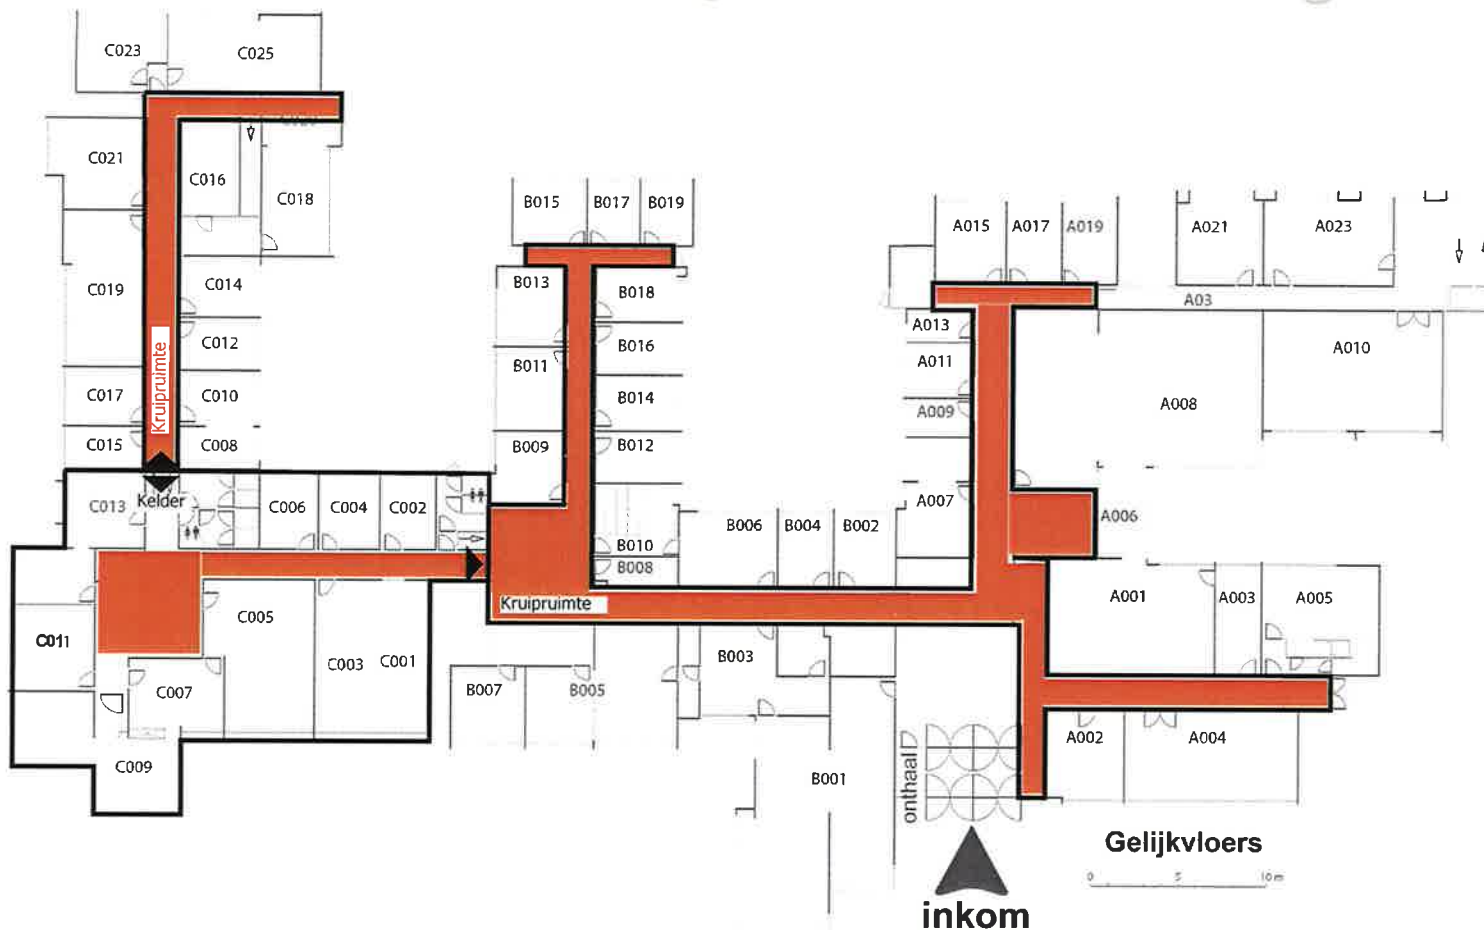

■ Leidingisolatie van centrale verwarming in kelder en kruipruimte
 Asbesthoudend
 zie verslag OCB ref 2008/09/001




**Klare Kijk
 door Onderzoek
 en Advies**

WES vzw
 Baron Ruzettelaan 33
 BE-8310 Assebroek-Brugge

 T +32 50 36 71 36
 F +32 50 36 31 86
 info@wes.be
www.wes.be

Asbestinventaris WES Hoofdgebouw burelen Kelder, kruipruimte	
Opgemaakt door Johan Bisschop preventieadviseur WES vzw	Advies door de externe preventieadviseur- arbeidsgeneesheer Provikmo
Datum en handtekening <i>9/6/2010</i> 	Naam, Datum en handtekening <i>17-6-010</i> Dr. Jan Watteuw Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo afd. IKMO

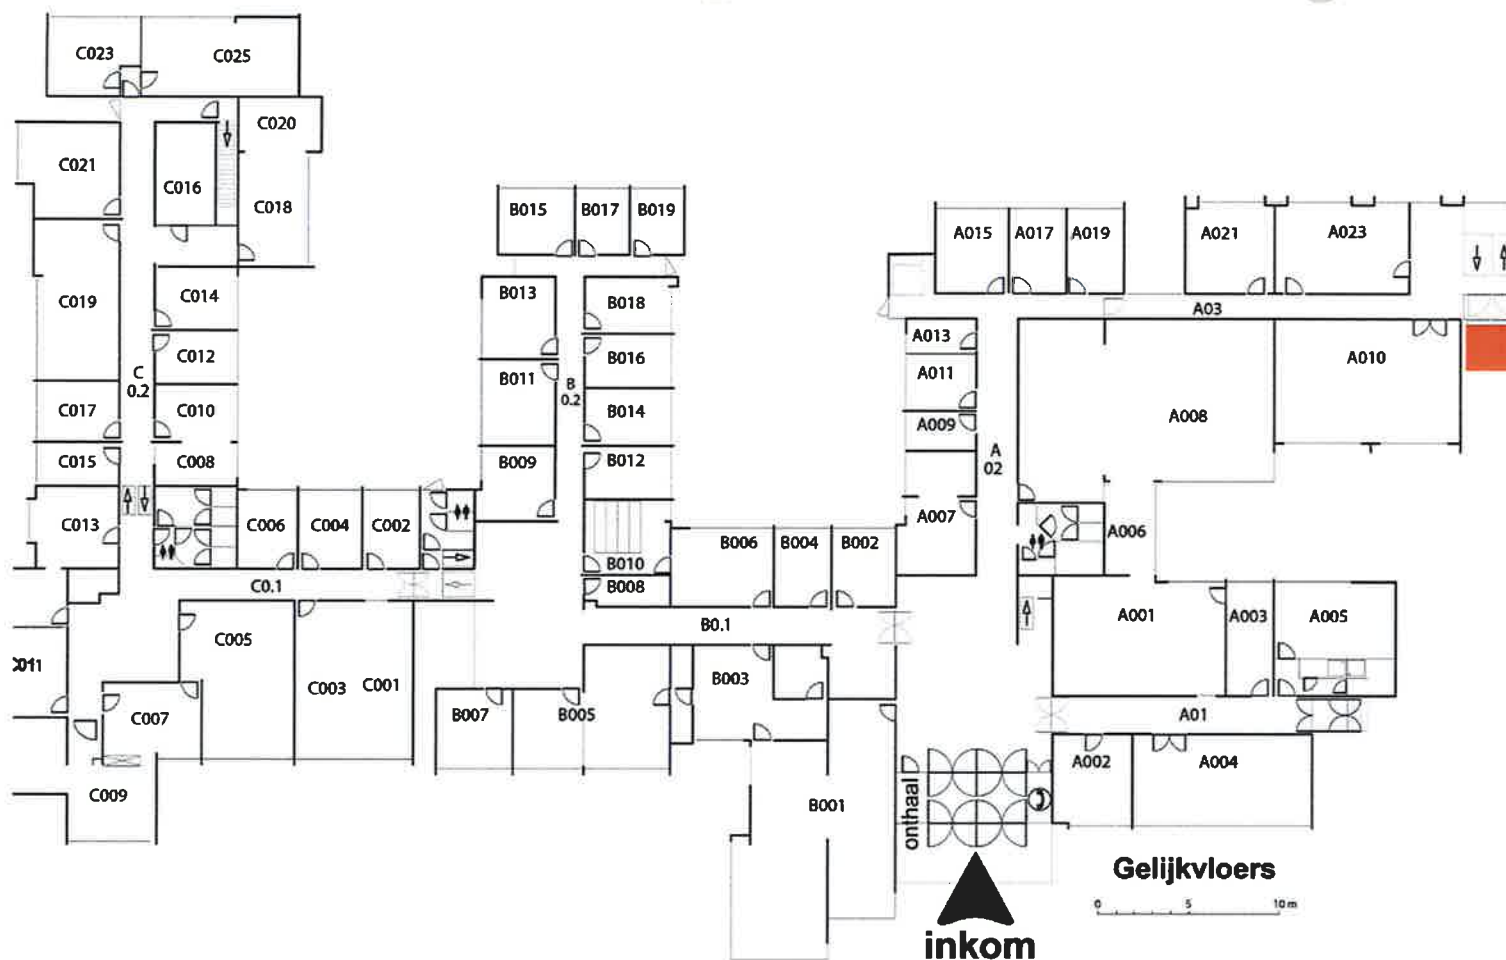

■ Dakoversteek: witte Glasal tussen kepers
Asbesthoudend
zie verslag OCB ref 2008/08/0038



Klare Kijk
door Onderzoek
en Advies

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33
BE-8310 Assebroek-Brugge

T +32 50 36 71 36
F +32 50 36 31 86
info@wes.be
www.wes.be

Asbestinventaris WES Hoofdgebouw burelen Gelijkvloers

Opgemaakt door Johan Bisschop preventieadviseur WES vzw	Advies door de externe preventieadviseur- arbeidsgeneesheer Provikmo
Datum en handtekening 9/6/2010 	Naam, Datum en handtekening 7-6-010 Dr. Jan Watteuw Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo afd. IKMO



 Dakoversteek: witte Glasal tussen kepers
Asbesthoudend
zie verslag OCB ref 2008/08/0038



Klare Kijk
door Onderzoek
en Advies

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33
BE-8310 Assebroek-Brugge

T +32 50 36 71 36
F +32 50 36 31 86
info@wes.be
www.wes.be

Asbestinventaris WES Hoofdgebouw burelen Eerste verdieping

Opgemaakt door
Johan Bisschop
preventieadviseur WES vzw

Datum en handtekening

9/6/2010




Advies door de
externe preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer Provikmo

Naam, Datum en handtekening

17-6-010

Dr. Jan Watteuw
Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Provikmo afd. IKMO

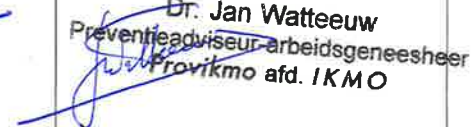

Brugge, 9 september 2008

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33
8310 Assebroek - Brugge

O. Ref. : 2008/09/0001

Uw Ref. : Bestelbonnummer BB-2008-386/ /018-002

Pagina : 1/1

Betreft : asbestidentificatie

Monstername door : Opdrachtgever

Beproevingmethode : A-001 – gepolariseerd licht microscopie met dispersiekleuring (Mc Crone methode)

Datum ontvangst stalen : 29/08/2008

Datum proef : 09/09/2008

BEPROEVINGSVERSLAG

De onderstaande resultaten werden verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

STAAL 1 : Isolatie CV-leidingen hoofdgebouw
Analyse zonder voorbehandeling.
In dit staal werd asbest teruggevonden, nl. AMOSIET.

Hoogachtend,

Lic. Ing. Ann Vandedrinck
Kwaliteitsborging



Henk Vandenbussche
Technisch verantwoordelijke

Ing. E. Willaert
Ere-Directeur

De op het verslag voorkomende resultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Gedeeltelijke reproductie van dit beproevingsverslag is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het labo OCB nv. OCB nv garandeert hierbij dat bovenstaande resultaten na proeven volgens een methode, gelijk of evenwaardig aan een officieel erkende methode, bekomen worden. De (eventueel) vermelde getallen bij de beproevingsmethode zijn interne codes. Gegevens omtrent de meetonzekerheid van de geaccrediteerde proeven (waar van toepassing) zijn gekend in het labo.



Brugge, 29 augustus 2008

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33
8310 Assebroek - Brugge

O. Ref. : 2008/08/0038

Uw Ref. : staal binnengebracht op 28/08/2008

Pagina : 1/1

Betreft : asbestidentificatie

Monstername door : Opdrachtgever

Beproevingsmethode : A-001 – gepolariseerd licht microscopie met dispersiekleuring (Mc Crone methode)

Datum ontvangst stalen : 28/08/2008

Datum proef : 29/08/2008

BEPROEVINGSVERSLAG

De onderstaande resultaten werden verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


STAAL 1 : Plaat, gemerkt : afwerking oversteek en buitenplafond residentie en uitbreiding THV grote vergaderzaal WES 2508/08

Analyse zonder voorbehandeling.

In dit staal werd asbest teruggevonden, nl. **CHRYSOTIEL**.

Hoogachtend,

Lic. Ing. Ann Vandedrinck
Kwaliteitsborging

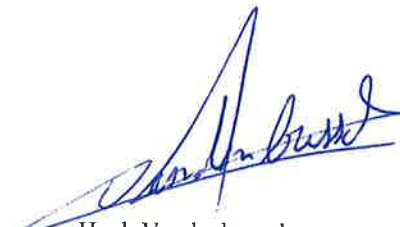
Henk Vandenbussche
Technisch verantwoordelijke

Ing. E. Willaert
Ere-Directeur

De op het verslag voorkomende resultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Gedeeltelijke reproductie van dit beproevingsverslag is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het labo OCB nv. OCB nv garandeert hierbij dat bovenstaande resultaten na proeven volgens een methode, gelijk of evenwaardig aan een officieel erkende methode, bekomen worden. De (eventueel) vermelde getallen bij de beproevingsmethode zijn interne codes. Gegevens omtrent de meetonzekerheid van de geaccrediteerde proeven (waar van toepassing) zijn gekend in het labo.